



# Nyilatkozat

a belső vízvezetékrendszeren bekövetkezett csőtörésről

Felhasználó:.....Tel:.....

Levelezési cím:.....

Felhasználási hely címe:.....

Felhasználási hely azonosító:..... Vízmérő gyári száma:.....

Csőtörés helye (pl. udvaron):.....

A csőtörésből elfolyt víz a nyilatkozattevő megállapítása szerint:

- a csatornába került
- a talajban elszivárgott
- a felszínre kerülve elfolyt
- egyéb.....

A csőtörés észlelésének időpontja:.....

Csőtörés javításának időpontja:.....

Vízmérő állása a hiba kijavításakor:.....

Vízmérő állása a nyilatkozat időpontjában:.....  
(Ha a bekötési vízmérőre mellékvízmérő csatlakozik, teljeskörű leolvasás szükséges!)

Felhasználói létszám a meghibásodáskor:.....

Felhasználói létszám a meghibásodást megelőző évben:.....

Javítás után kért havi részszámla mennyiség:.....

A csőtörést javította:.....

Az elbírálás alapját képező, a nyilatkozat mellékleteként csatolt, a csőtörés javítását igazoló bizonylat megnevezése:

- javítást végző szerelő számlája és nyilatkozata\*
- beépített szerelvények számlája és a javítást végző szerelő nyilatkozata


\* A nyilatkozat tartalma a hiba leírása és a javítás folyamata!  
**Folytatás a hátoldalon!**

Egyéb kiegészítő információk:.....

.....

A csőtörés helyének vázlatos rajza az épülethez és a szennyvízelvezető rendszerhez képest:

**Kérjük, szíveskedjék jelölni a szennyvízelvezető csövek és a csőtörés helyét!**

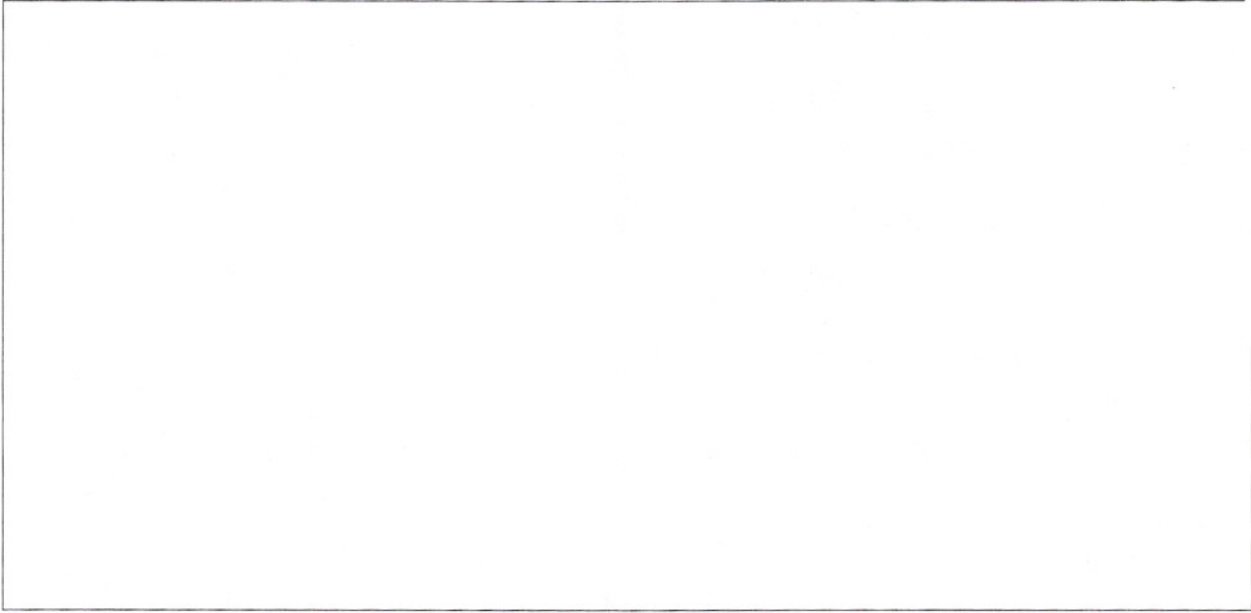

Kelt: .....

.....

Nyilatkozattevő aláírása

**Szolgáltató megállapítása:**

.....

.....

.....

Kelt: .....

.....

Kivizsgáló aláírása